


**UN
RUND**

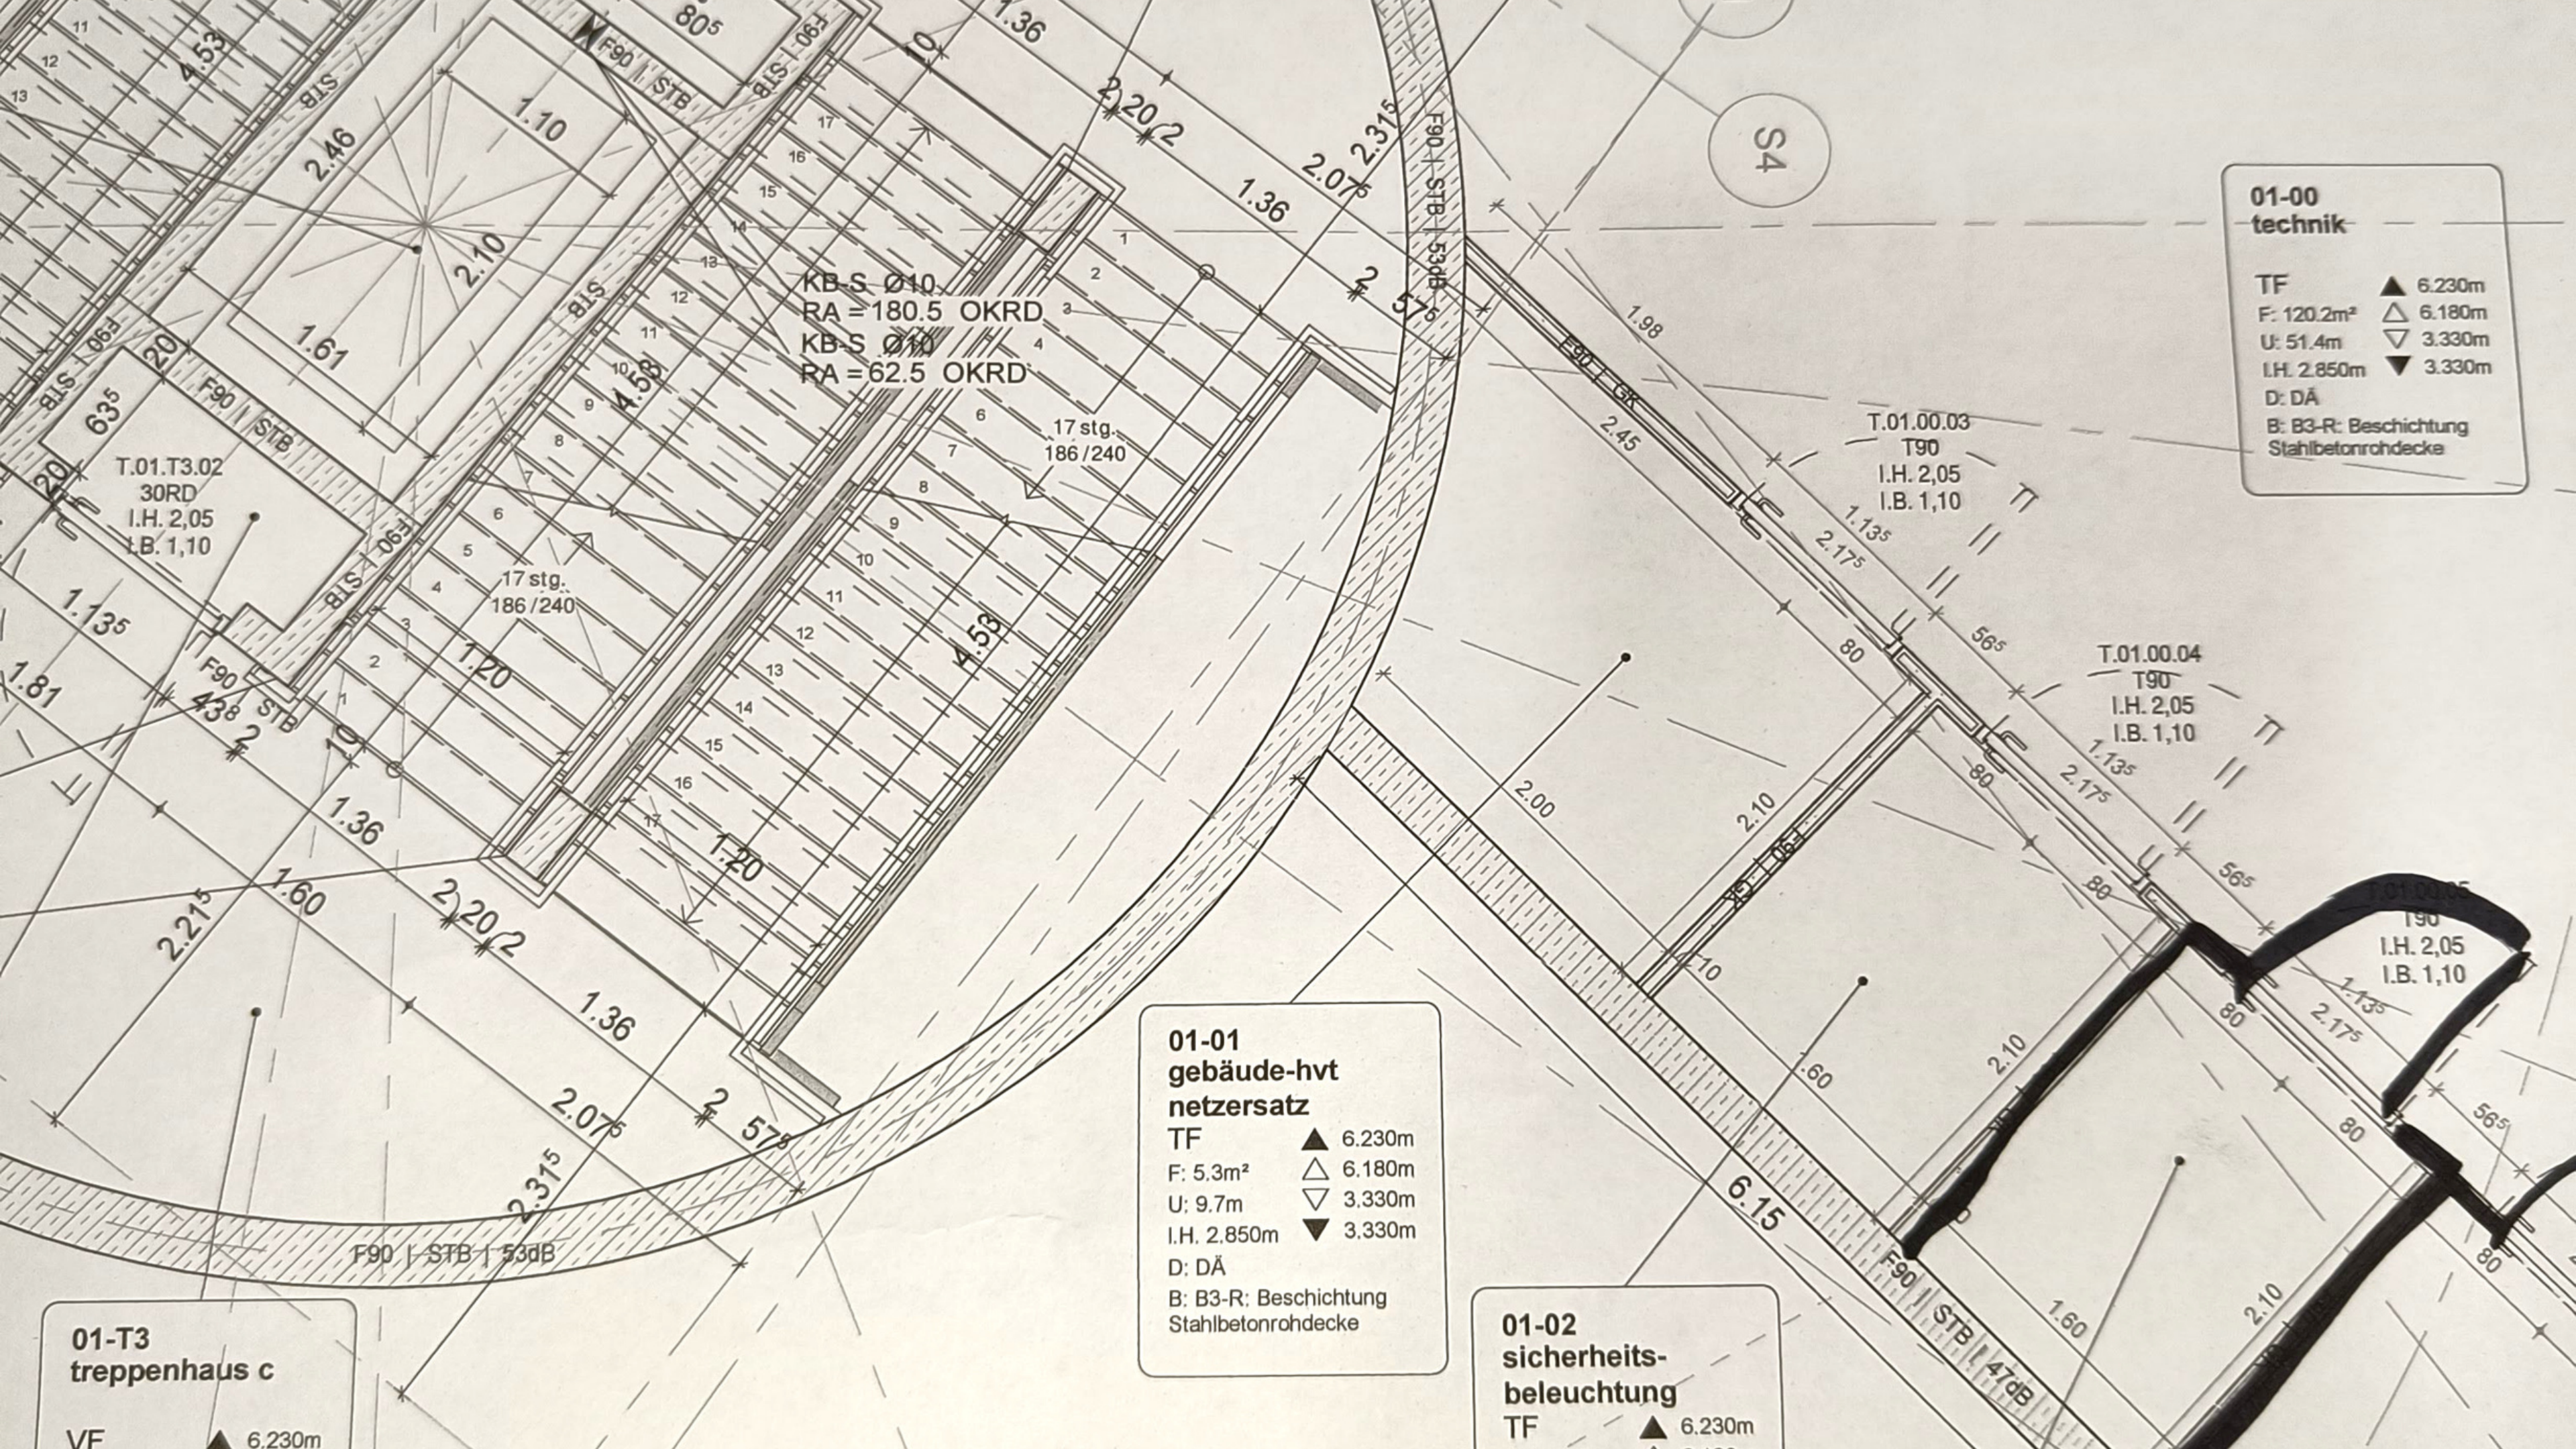

**01-00
technik**

TF ▲ 6.230m
F: 120.2m² △ 6.180m
U: 51.4m ▽ 3.330m
I.H. 2.850m ▼ 3.330m
D: DÄ
B: B3-R: Beschichtung
Stahlbetonrohdecke

KB-S Ø10
RA=180.5 OKRD
KB-S Ø10
RA=62.5 OKRD

**01-01
gebäude-hvt
netzersatz**

TF ▲ 6.230m
F: 5.3m² △ 6.180m
U: 9.7m ▽ 3.330m
I.H. 2.850m ▼ 3.330m
D: DÄ
B: B3-R: Beschichtung
Stahlbetonrohdecke

**01-02
sicherheits-
beleuchtung**

TF ▲ 6.230m

**01-T3
treppenhaus c**


VF ▲ 6.230m

T.01.00.03
T90
I.H. 2,05
I.B. 1,10


T.01.00.04
T90
I.H. 2,05
I.B. 1,10

T90
I.H. 2,05
I.B. 1,10




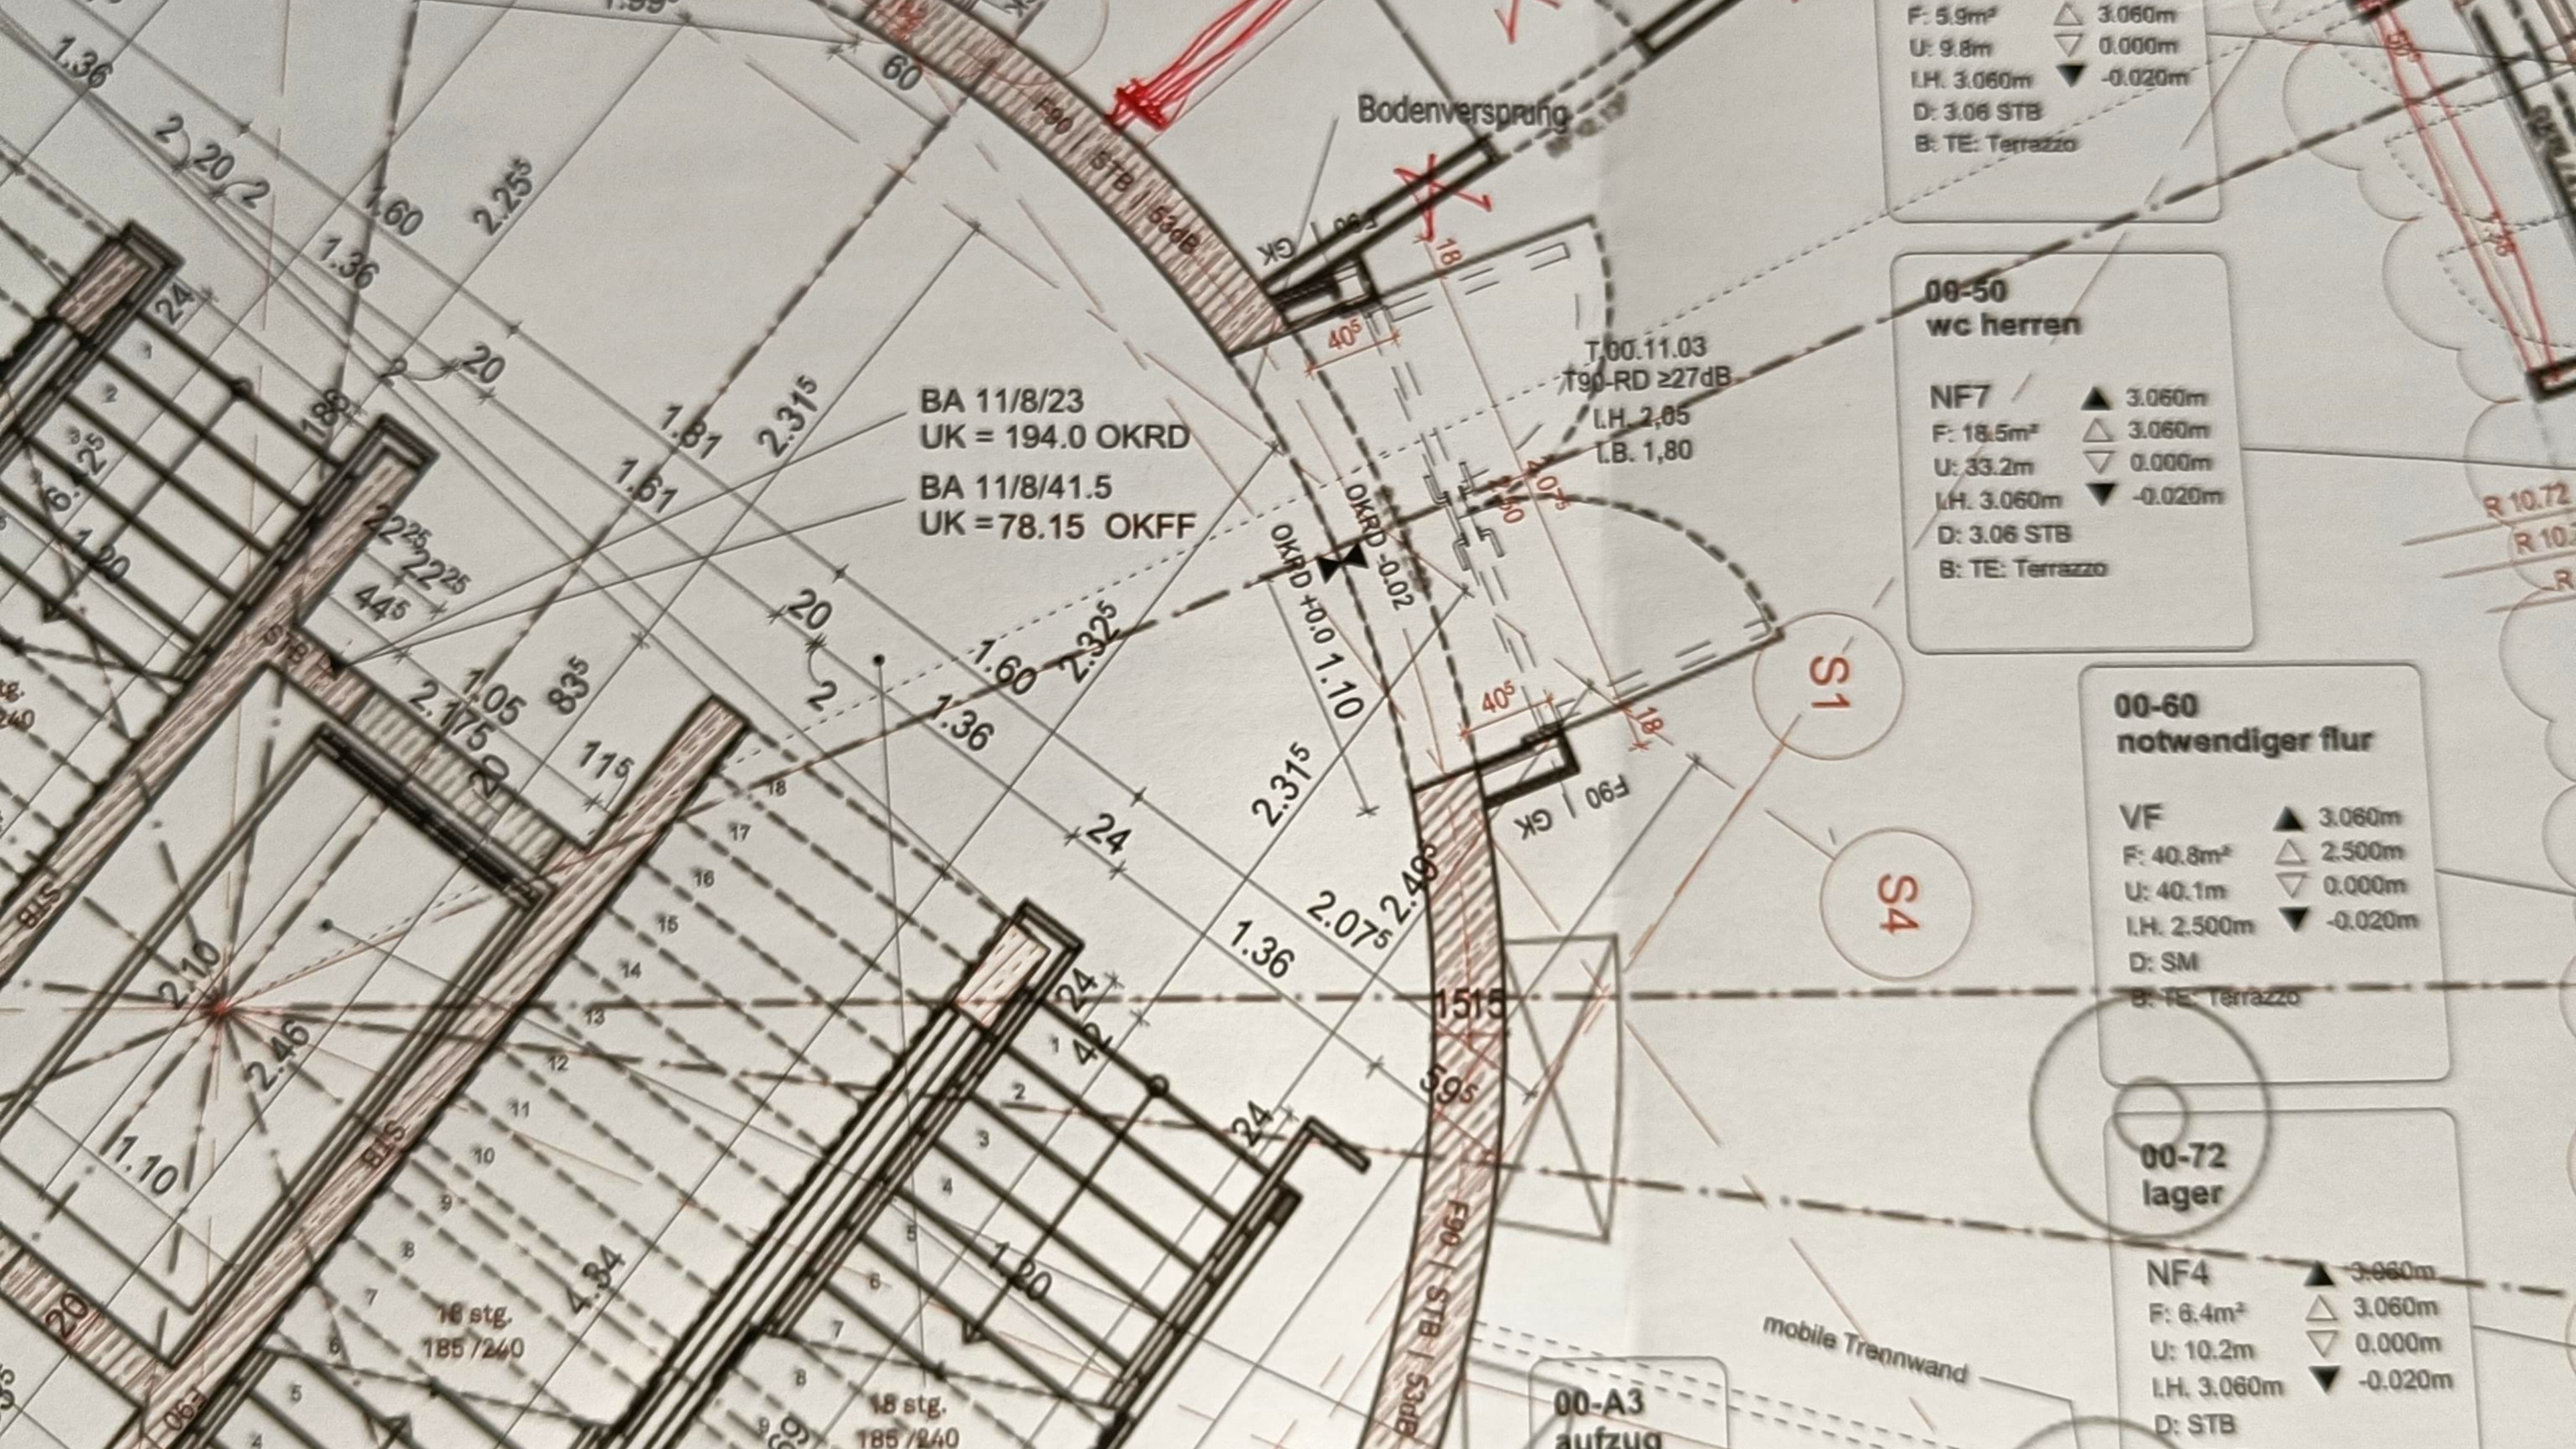




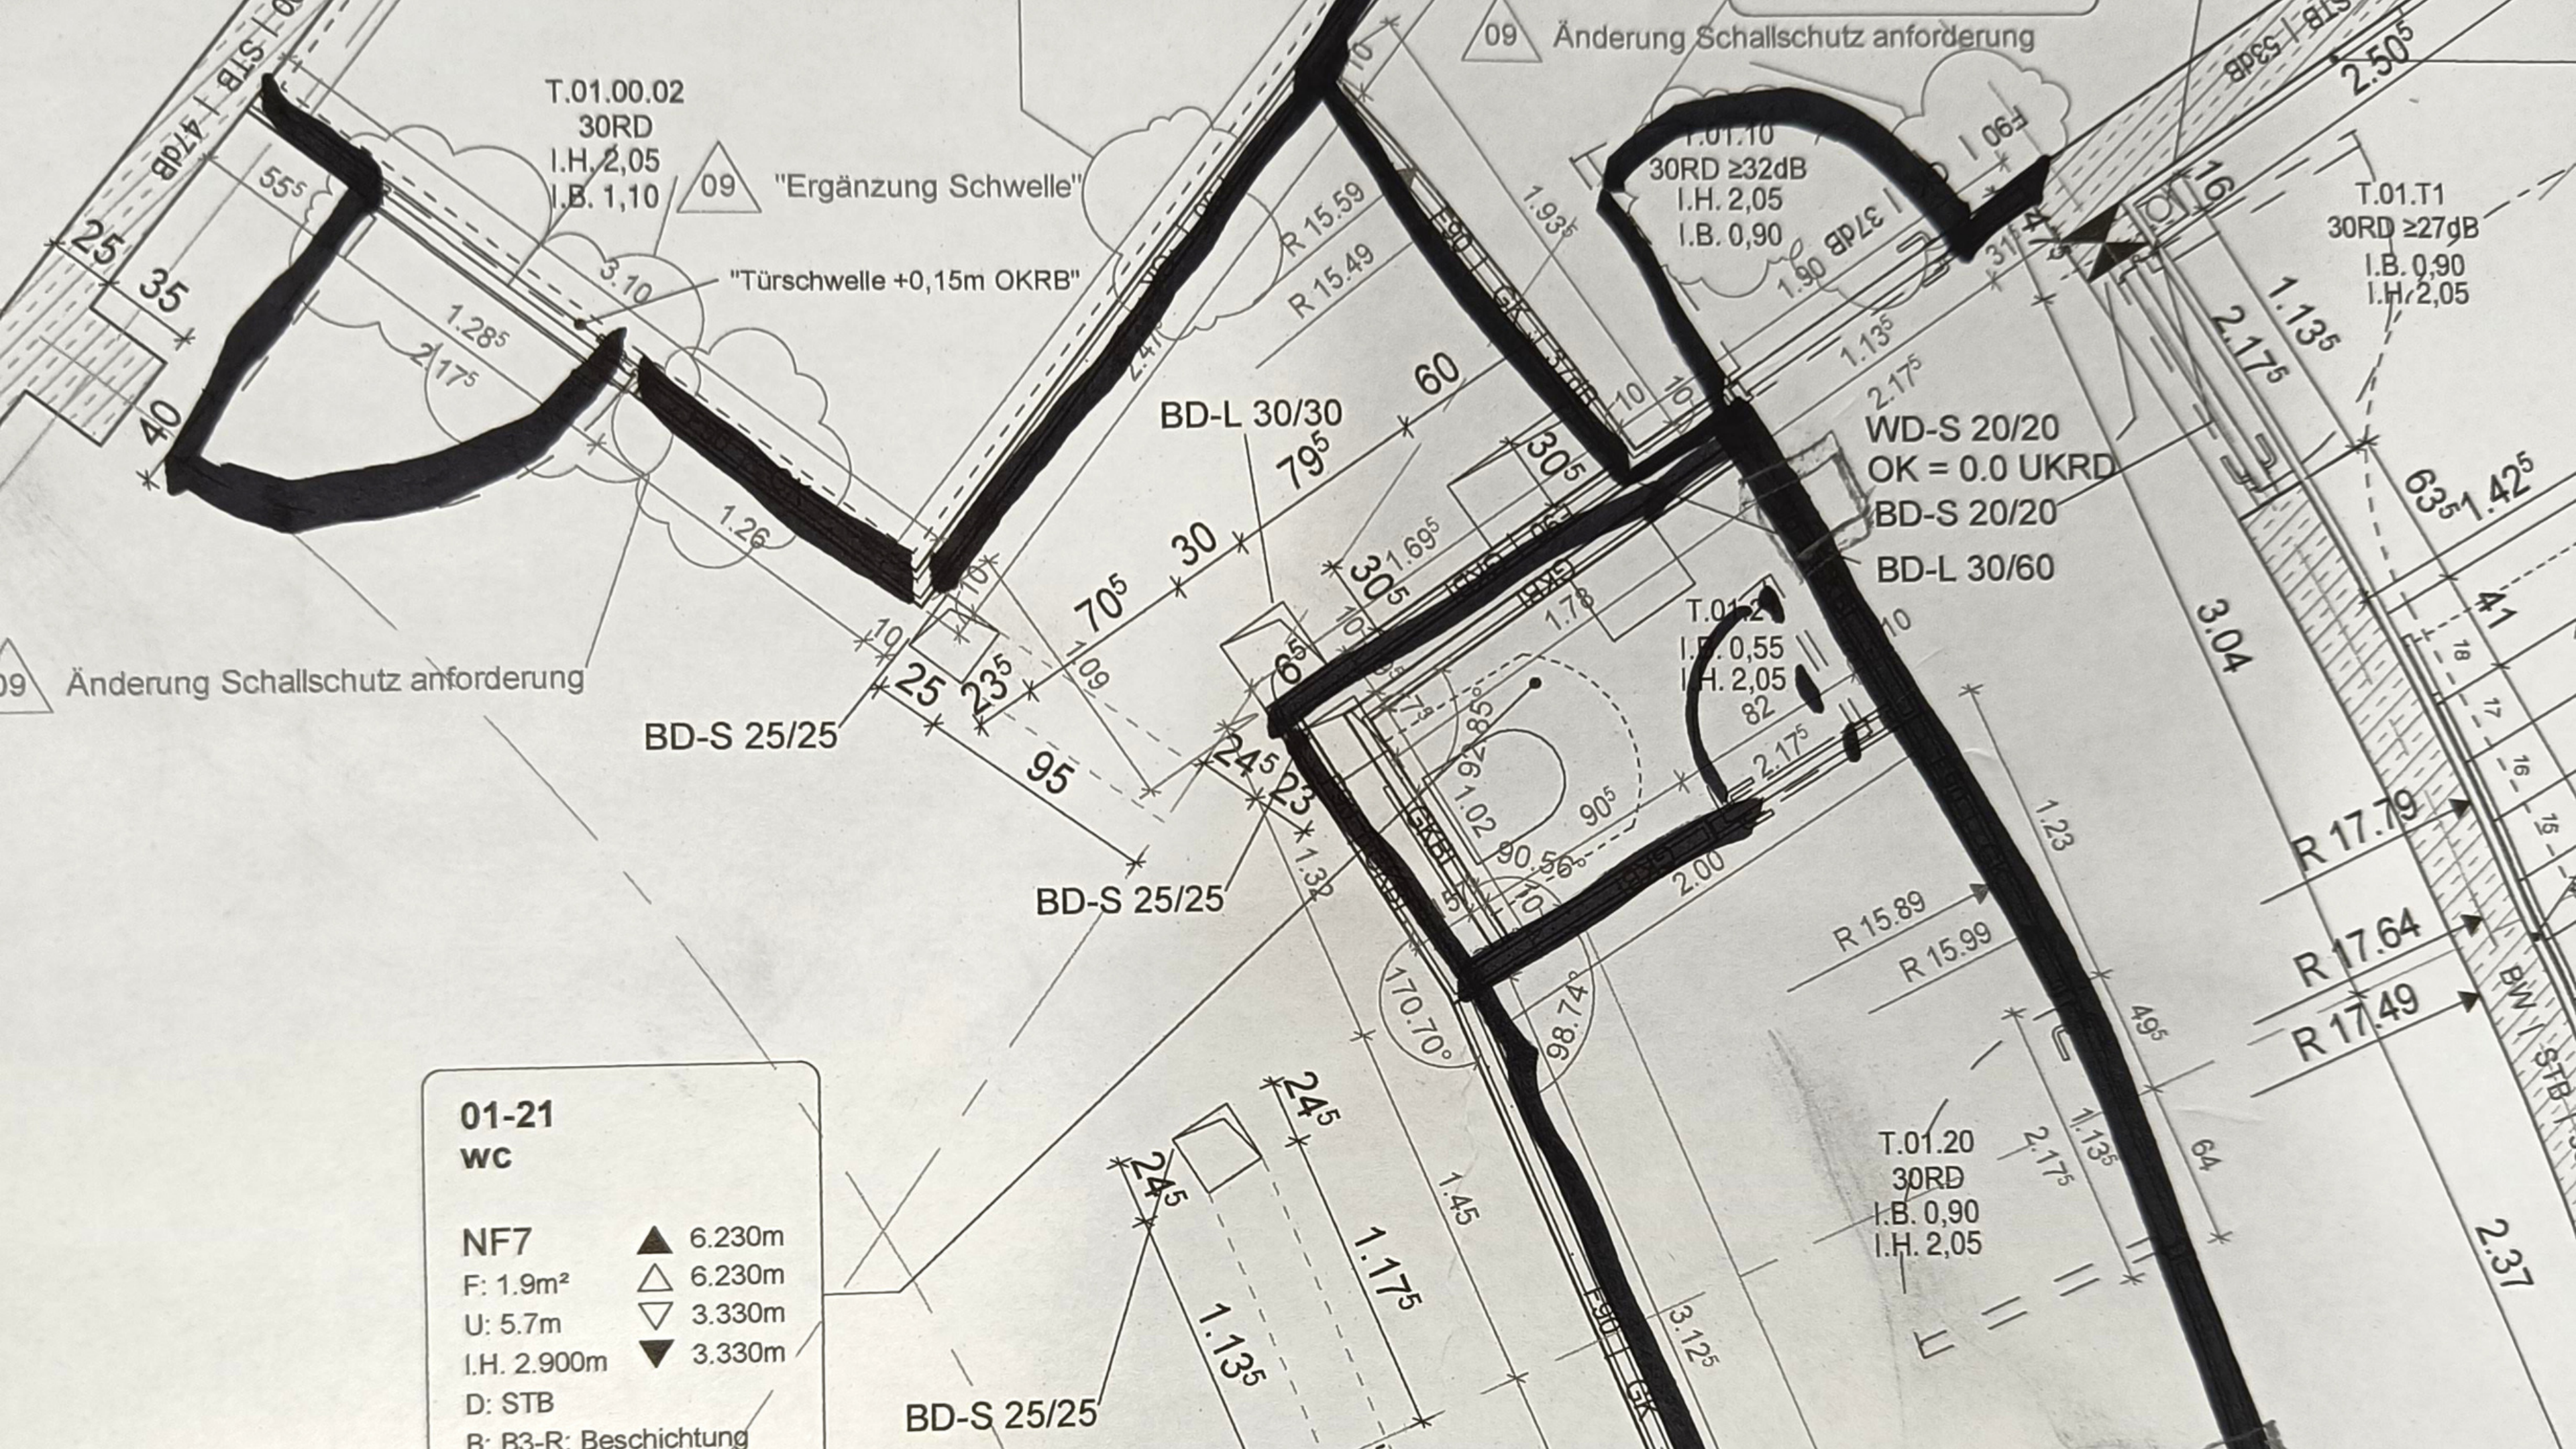



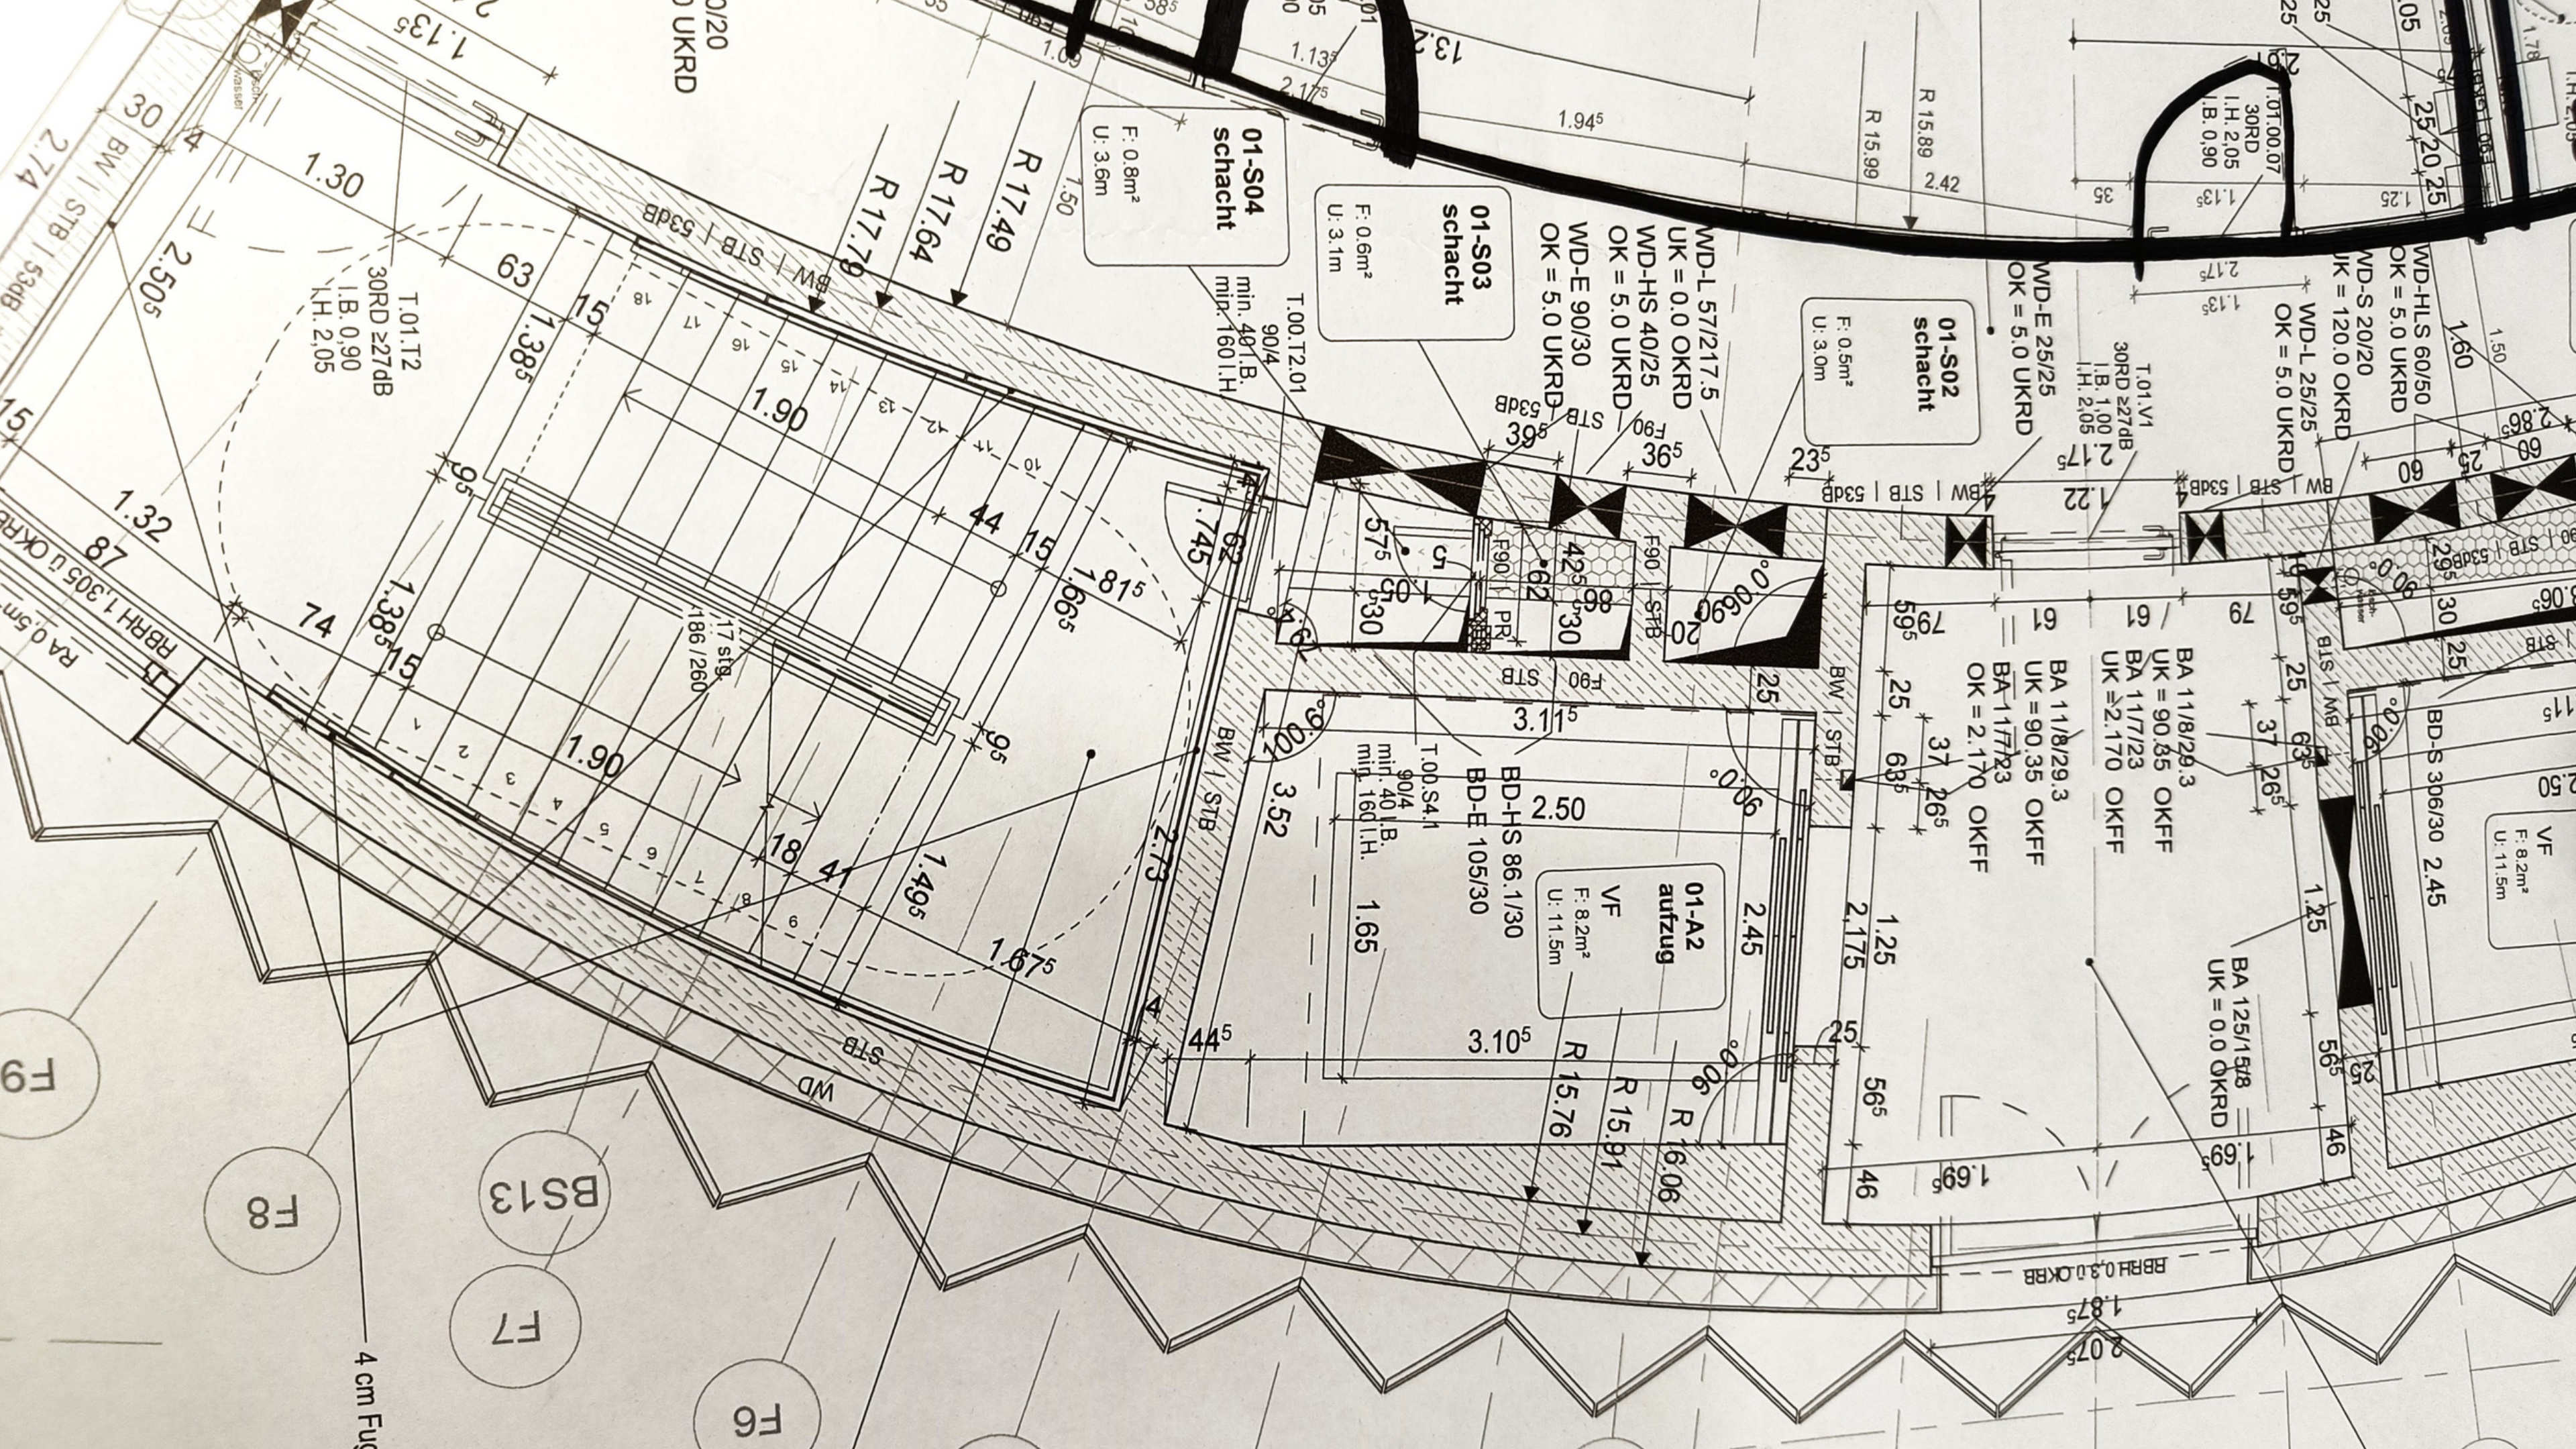



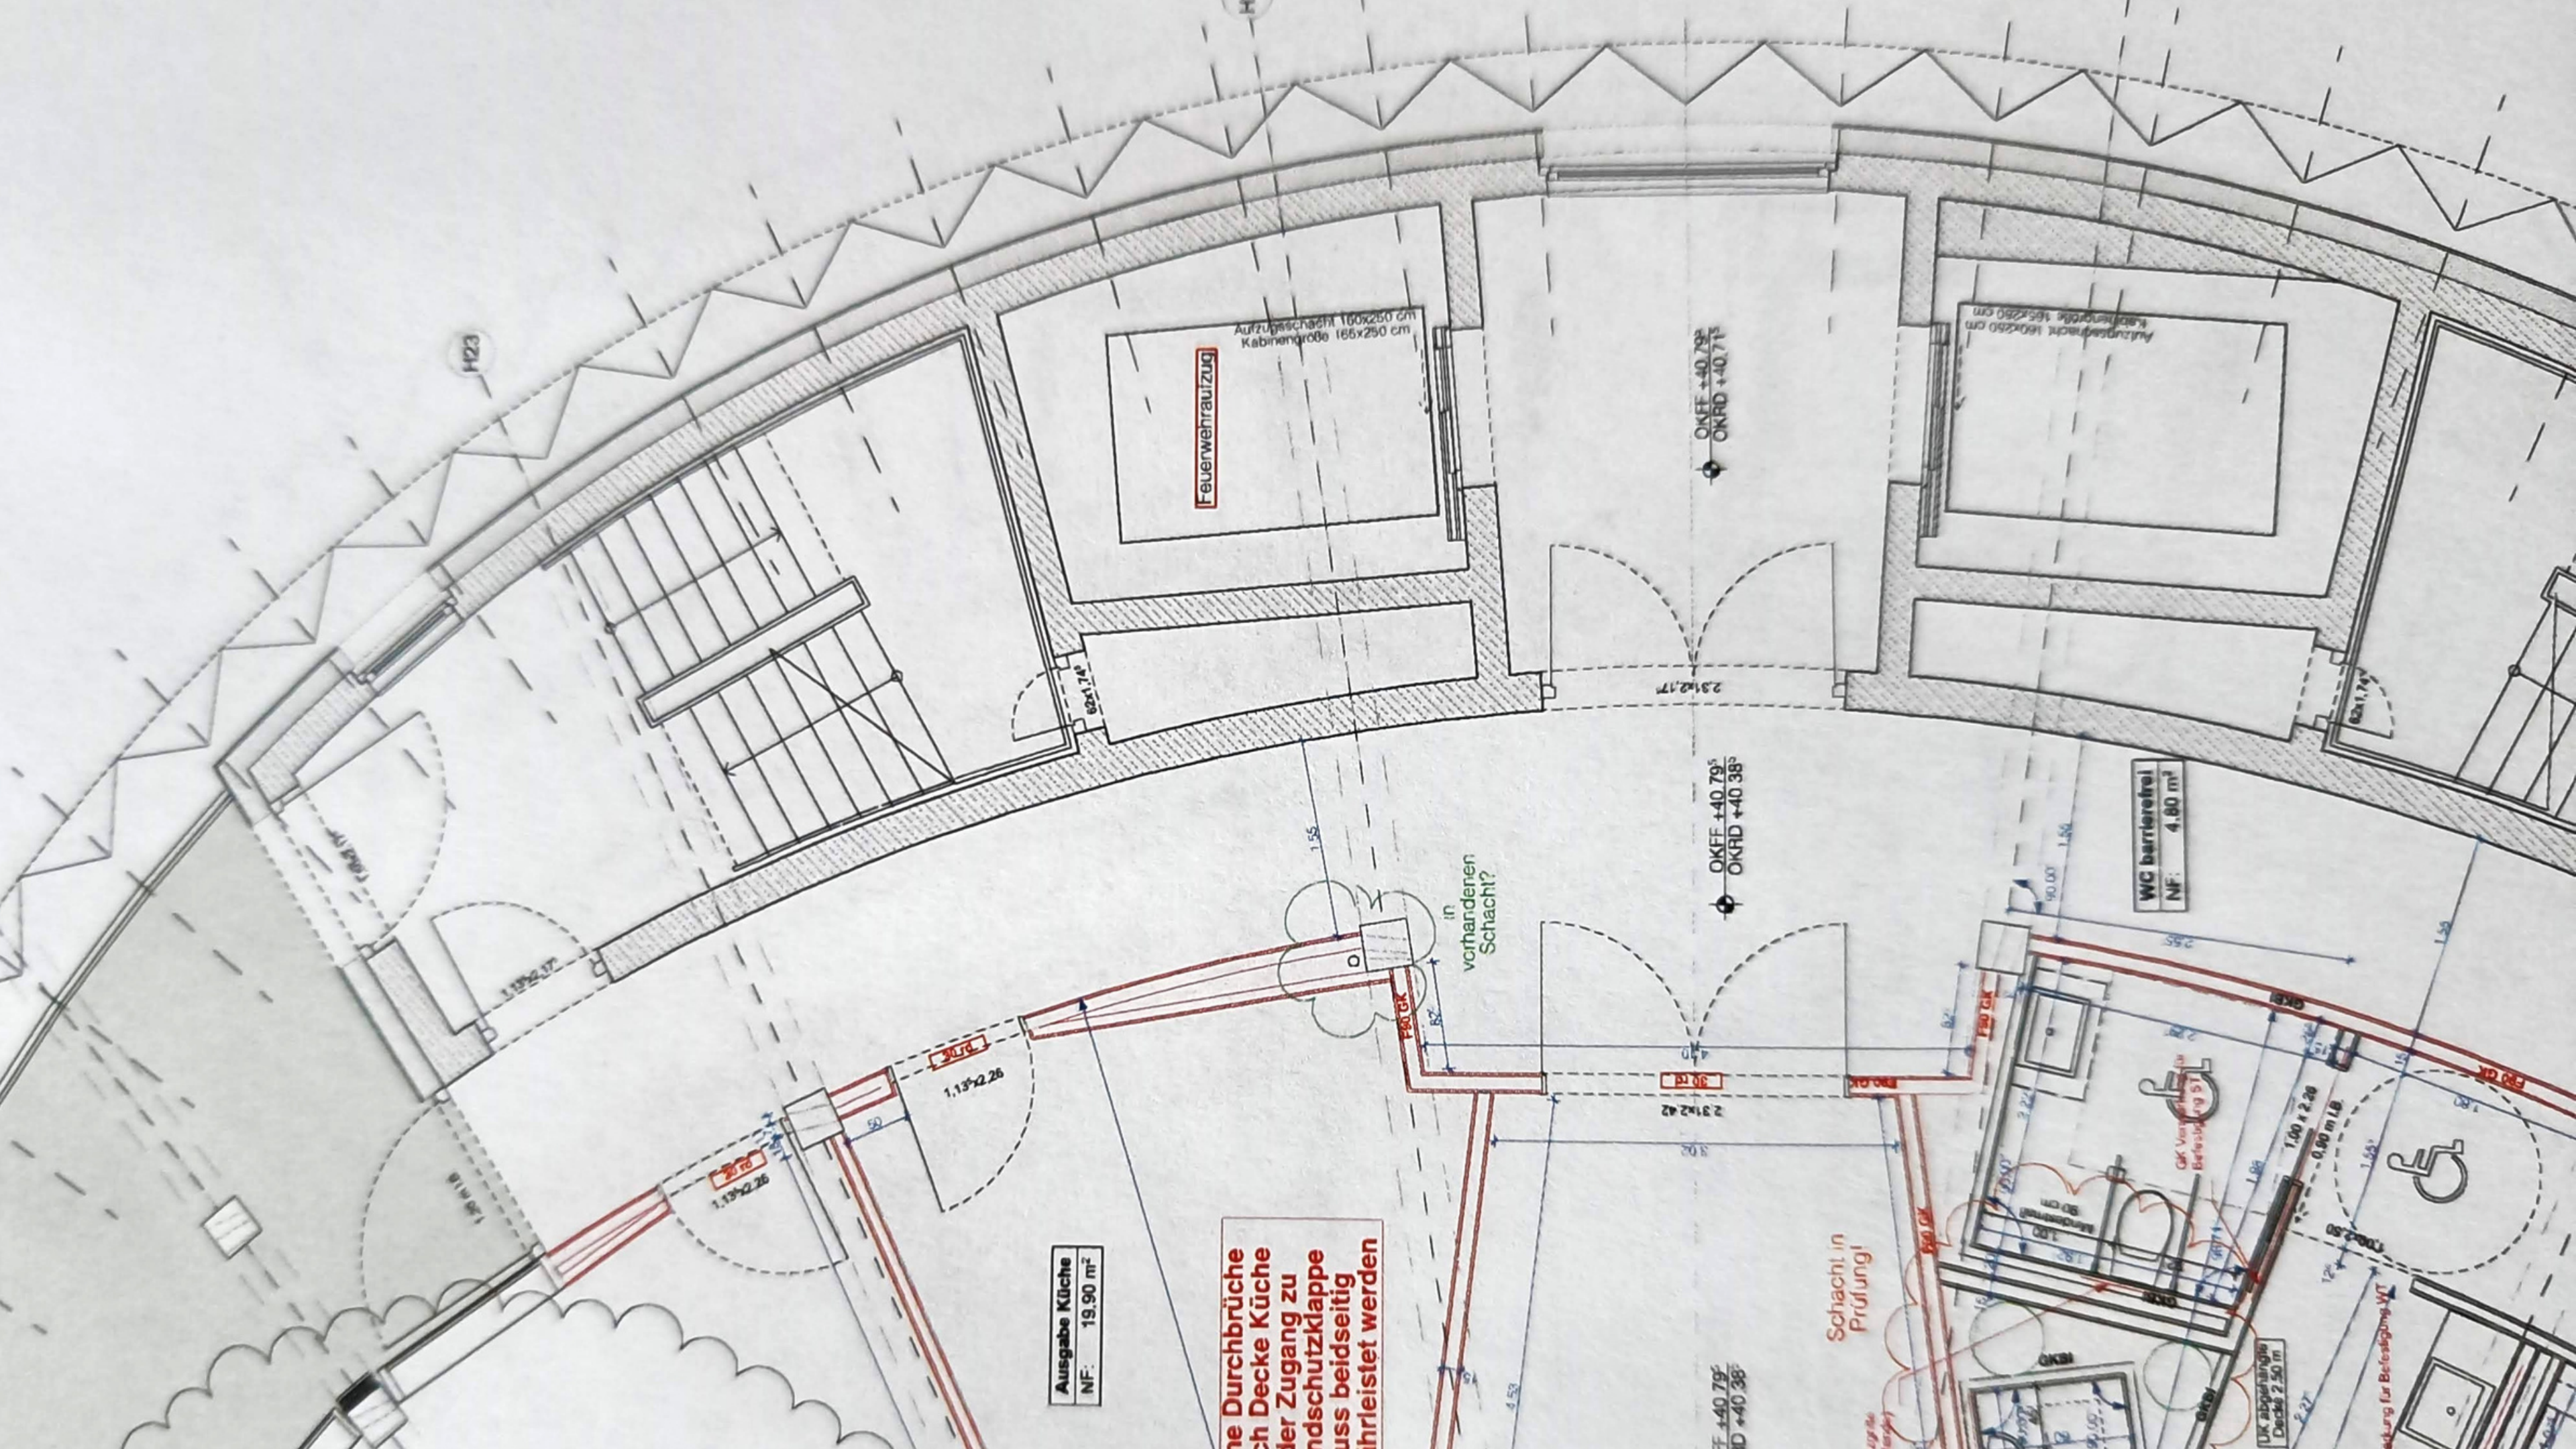

H23

Feuerwehraufzug

Aufzugsschacht 160x250 cm
Kabinengröße 165x250 cm

OKFF +40.79
OKRD +40.71

Aufzugsschacht 160x250 cm
Kabinengröße 165x250 cm

WC barrierefrei
NF: 4.80 m²

Ausgabe Küche
NF: 19.90 m²

Die Durchbrüche
durch Decke Küche
für Zugang zu
Türschuttklappe
muss beidseitig
geklebt werden

OKFF +40.79
OKRD +40.38

Schacht in
Prüfung!

GK Vorrichtung für
Befestigung ST

UK abgehängte
Decke 2.50 m

Abkantung für Befestigung WT



WD-E 18/9
OK 37,5 UKRD
R= 15,79

R= 14,11

WD-E 18/9
OK 37,5 UKRD

WD-E 18/9
OK 37,5 UKRD

WD-E 18/9
OK 37,5 UKRD

WC Herren
NF: 12,36 m²

WC Damen
NF: 9,96 m²

Lager
NF: 16,83 m²

Büro möglich
NF: 10,57 m²

UK abgehängte
Decke 2,50 m

2 Ebene für
Lager, UK
Decke 2,50 m

GK Verstärkung für Befestigung WT

Treppenauszug
auf 2. Ebene

Schacht in
Prüfung!

RA Fenster
insgesamt
mind. 5,4 qm

